



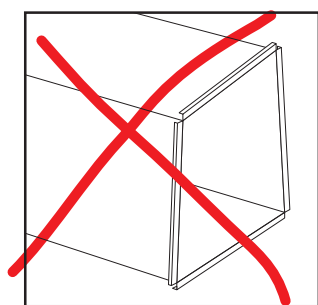

2018-07-06

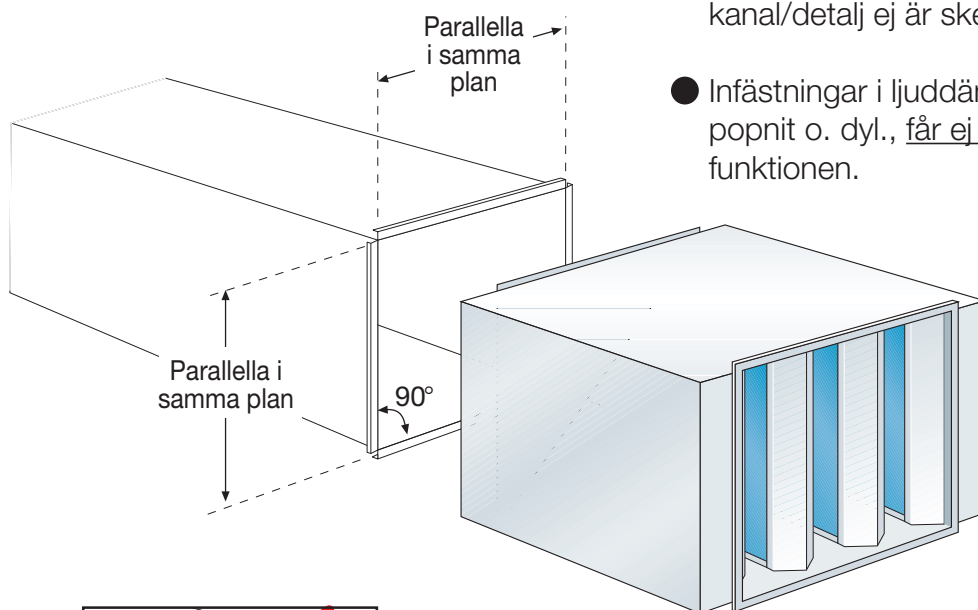

- Vid montering av ljuddämpare, kontrollera att kanal/detalj ej är skev, se vidstående figur.
- Infästningar i ljuddämparen med skruv, popnit o. dyl., får ej ske då detta kan påverka funktionen.

- Ljuddämparen får ej belastas med annan utrustning eller användas som plattform under byggtiden - Risk för deformation.
- Ljuddämparen kan monteras läges- och luftriktningsoberoende.
- Kontrollera att ytskiktet på bafflarna ej har skadats.
- Upphängning av dämpare skall ske med U-järn och pendel, för att erhålla att en jämn avlastning.
- Kanalsystemet skall hängas upp så att det ej belastar ljuddämparen negativt.
- Ljuddämpare skyddas mot smuts och väta vid transport, lagring och montage.



Drift- och Underhåll

Vid periodiska översyner och rengöringar,
t.ex. OVK, kontrolleras:

- att ytskikt och eventuella kapslingar på bafflar är intakta.
- att absorptionsmaterialet ej är mättat av fukt, olja eller fett.
- Ljuddämparen rengörs vid behov med torr rengöringsmetod, ex. dammsugning.

Beteckn.

